




Ayuntamiento de Santa María del Invierno

Calle Alta nº 2
09292 Santa María del Invierno
(Burgos)

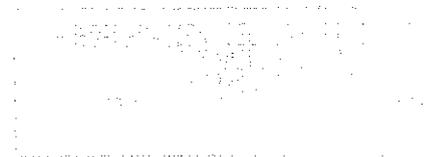

C.I.F. P-0936200-E

Adjunto remito Propuesta de actuaciones, para su traslado al Consejo del Agua de la Cuenca del Ebro, correspondiente al Ayuntamiento de Santa María del Invierno, la Entidad Local Menor de Piedrahita de Juarros.

Santa María del Invierno, 26 de noviembre de 2007.



EL ALCALDE,

Fdo.: Ambrosio Martínez Aguayo

CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL EBRO

OFICINA DE PLANIFICACION HIDROGRAFICA

Pº SAGASTA 24-26

50074 ZARAGOZA



**PROPUESTA DE ACTUACIONES PARA SU TRASLADO AL CONSEJO
DEL AGUA DE LA CUENCA DEL EBRO**

En relación con la documentación enviada correspondiente al “Plan Hidrológico de los ríos Trifon, Nela, Jerea, Puron, Omecillo, Oroncillo, Molinar, Oca, Rudrón, y Eje del Ebro desde Quintanilla Escalada hasta Miranda de Ebro (Burgos), por el presente se informa de la propuesta de actuaciones siguientes:

- El objeto de la presente propuesta lo forman el núcleo de población de Santa María del Invierno, con 62 habitantes, y sede del Ayuntamiento de la Localidad y la Entidad Local Menor de Piedrahita de Juarros con 21 habitantes. En periodo estival la población llega a duplicarse.

Próximo a los citados núcleos de población pasa el río Cerrato, afluente del Oca en su tramo inicial.

- Ausencia de sistema de depuración de aguas residuales en las dos Localidades, para la solución del citado problema será necesario una estación depuradora de aguas residuales EDAR, y el acondicionamiento de redes de saneamiento y tratamiento mancomunado para las dos Localidades o más núcleos de población.

- La Ganadería es poco significativa y solo existe en la Localidad de Santa María del Invierno, con una explotación de ganado ovino de 400 Ovejas.



Ayuntamiento de Santa María del Invierno

Calle Alta nº 2
09292 Santa María del Invierno
(Burgos)

- Degradación de riberas, por efecto de la erosión , en las crecidas y avenidas como consecuencia de la gran cantidad de troncos y malezas depositados en el cauce del Río, por la falta de la limpieza del cauce desde tiempo inmemorial, que favorecen las inundaciones de campos en la época de primavera , con la consiguiente erosión del terreno y pérdida de cosechas principalmente de cereal, para lo cual será necesario un proyecto de limpieza del cauce del río, con dragado en algunas zonas que lo precisen y la eliminación de árboles caídos y poda , para evitar los taponamientos en caso de inundaciones, con mantenimiento de algunos de los que están más próximos al cauce y corta del resto.


- Exceso de cal, agua excesivamente dura, y de muy poca calidad para el abastecimiento de la población con carencia de agua en verano en los dos núcleos de población, para su solución la Junta de Castilla y León y la Diputación Provincial de Burgos, tienen previsto llevar el agua del embalse del Alba situado en Villafranca Montes de Oca, ya que la red de agua de este embalse llega a la contigua Localidad de Villaescusa la Solana, para lo cual se ha redactado el correspondiente proyecto de obra por importe de 380.646,05 Euros, que comprende el abastecimiento de agua a las dos Localidades de Santa María del Invierno y Piedrahita de Juarros, con la construcción de un deposito regulador en la primera Localidad, la construcción esta prevista realizar próximamente, así se ha comunicado y recientemente ha sido anunciado en el Diario de Burgos del día 9 de noviembre de 2007.



Santa María del Invierno, 20 de noviembre 2007.

El Alcalde,

Fdo.: Ambrosio Martínez Aguayo

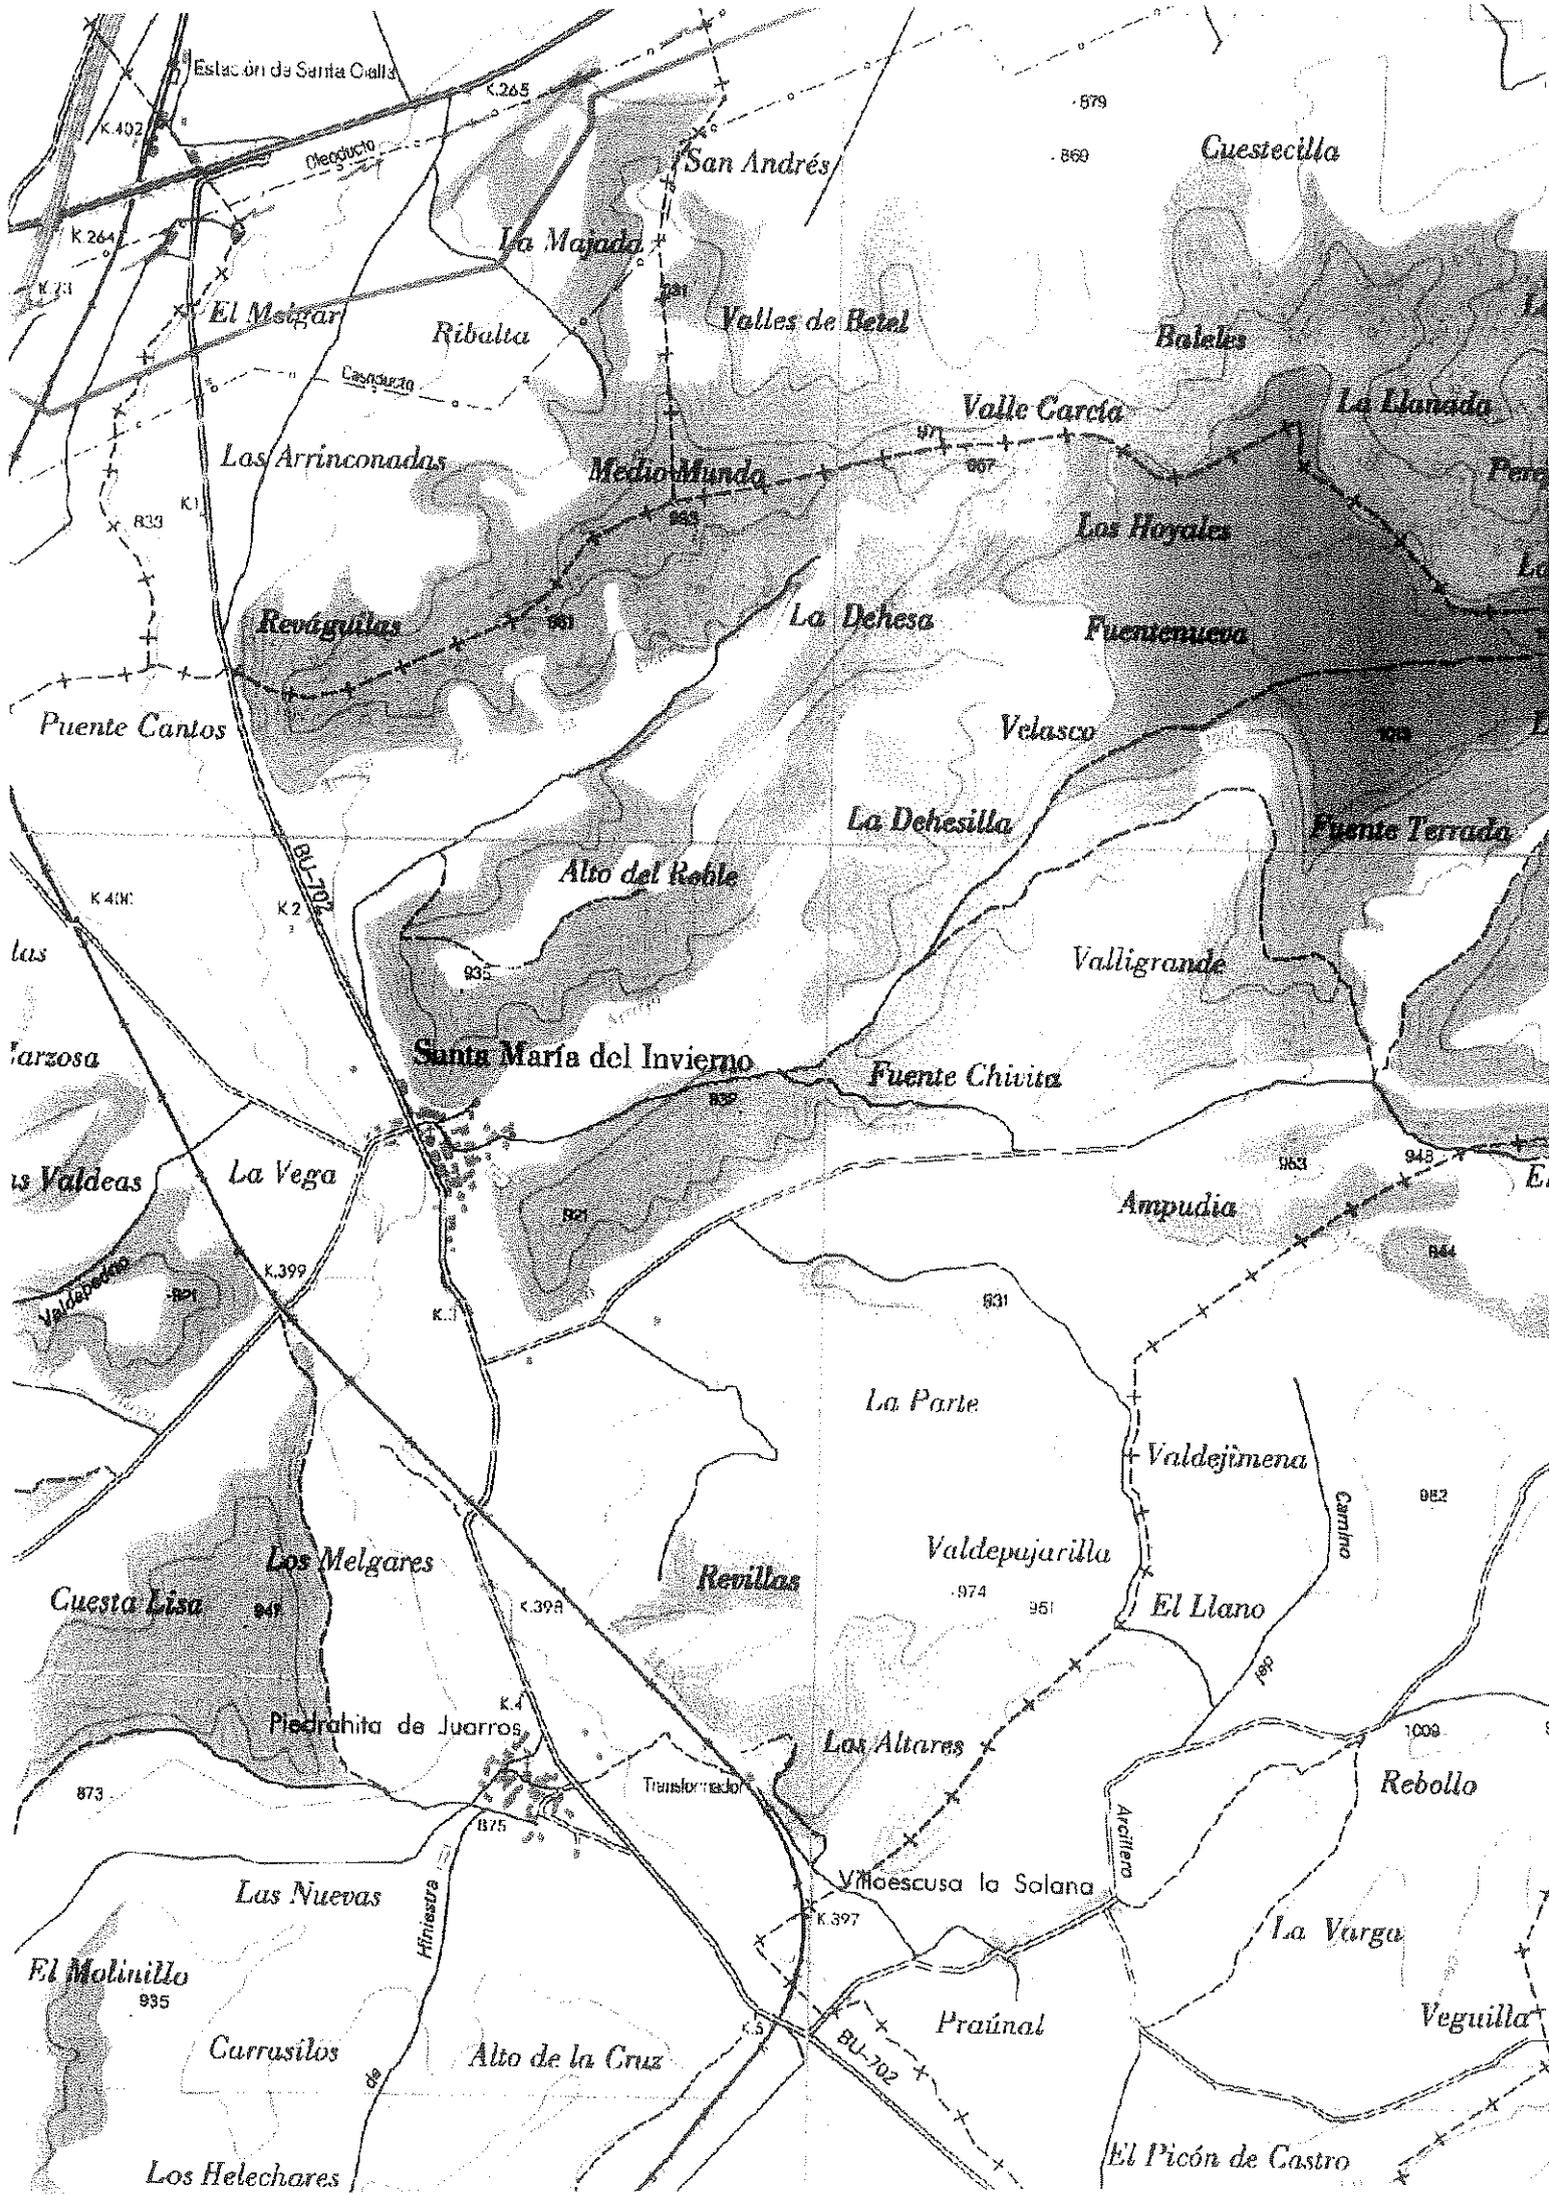



**Junta de
Castilla y León**

CONSEJERÍA DE SANIDAD
SERVICIO TERRITORIAL DE BURGOS
SERVICIOS OFICIALES FARMACÉUTICOS
DEMARCACIÓN DE BURGOS

Sr. Alcalde / Pte. Junta Vecinal
Ayuntamiento de Piedrahita de Juarros
09292 - PIEDRAHITA DE JUARROS
(Burgos)

**ASUNTO: INFORME DE LOS ANÁLISIS DE NITRATO EN EL AUA DE ABASTECI-
MIENTO PÚBLICO**

Adjunto remitimos boletines analíticos con los resultados de la concentración de **ni-
trato**, en el agua utilizada para el abastecimiento público.

Para su conocimiento y efectos oportunos.

Burgos a 8 de octubre de 2007.



Fdo.- Servicios Oficiales Farmacéuticos
Demarcación Burgos



Junta de Castilla y León

Delegación Territorial de Burgos
Servicio T. de Sanidad y Bienestar Social



INFORME DE ENSAYO L.S.P.Burgos

Peticionario: : S.F.O. DEMARCACIÓN BURGOS

Informe nº: 30284

Domicilio : Pº Sierra de Atapuerca, 4

Muestra nº: : 0724177

Población : 09002 BURGOS

Fecha de recepción : 25/09/2007

Tipo muestra : PROSPECTIVA

Inicio análisis : 26/09/2007

Finalización análisis : 26/09/2007

Muestra de : AGUA DE RED

Se recibe : Refrigerada

Referencia : BRG.188.PIED

Determinaciones	Resultado	Método
NITRATO	93.4 mg/l	Espectrofotometría

El análisis sólo da fe de la muestra ensayada.

Este informe no se puede reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito del Laboratorio de ensayo.

BURGOS 26 de Septiembre de 2007


Vº Bº EL JEFE DE SECCION DE
LABORATORIO

EL/LOS TECNICO/S DE LA/S UNIDAD/E



CARMEN VILCHES VILELA

JULIA SERÑA IGLESIAS

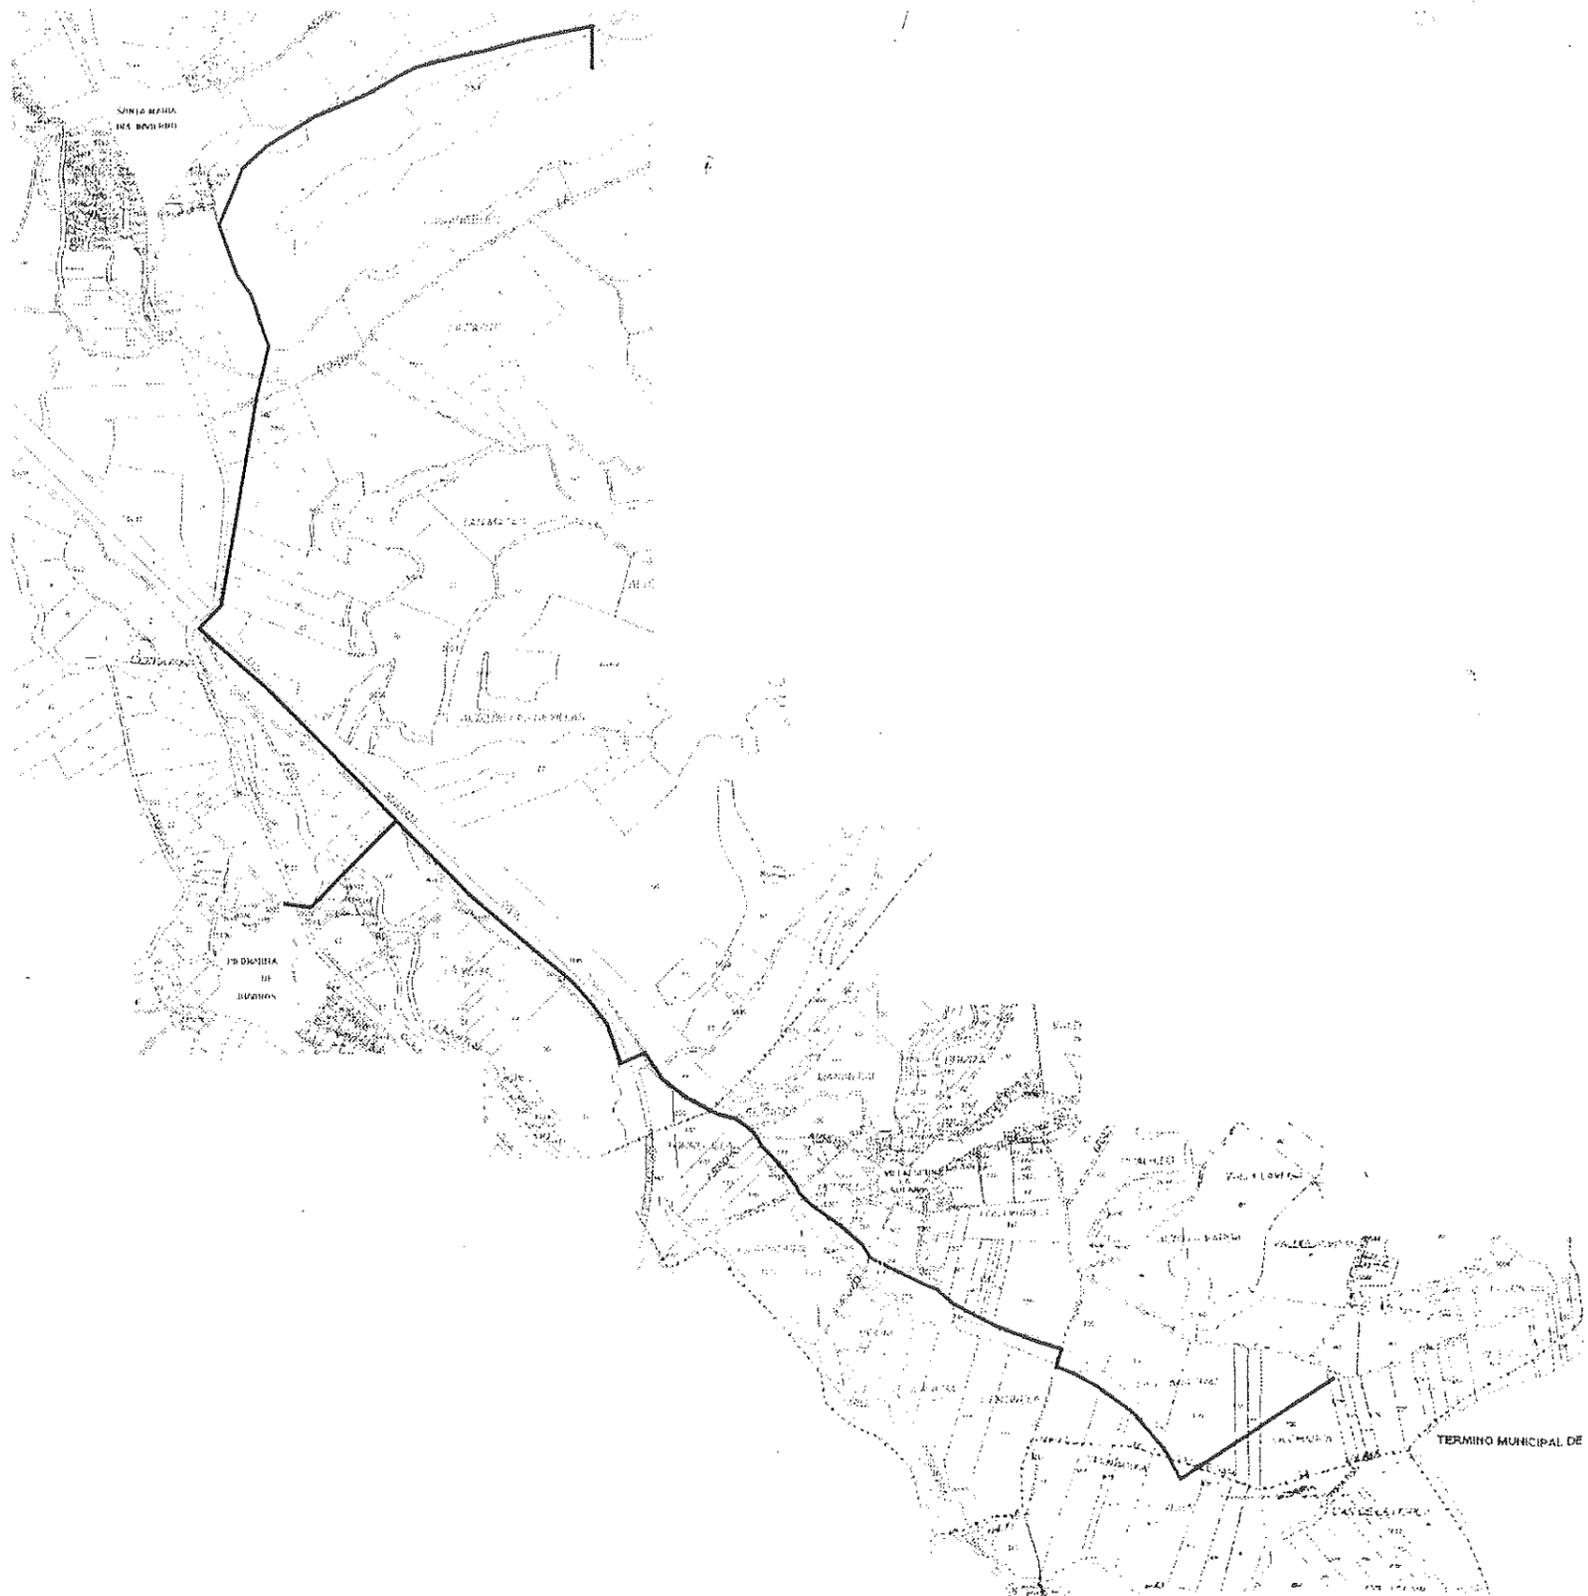

AYUNTAMIENTO DE
SANTA MARIA DEL INVIERNO

INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO:
Alfredo Feraita Lechosa
ALFREDO FERAITA LECHOSA

CONSULTOR:
B INBLIR

ESCALA:
1/12.500


PROYECTO DE ABASTECIMIENTO PARA SANTA MARIA DEL
INVIERNO Y PIEDRAHITA DE JUARROS (BURGOS)

FECHA:
MAYO 2006

DESIGNACIÓN DE PLANO:
EXPROPIACIONES

Nº PLANO:

HOJA 1 DE 1

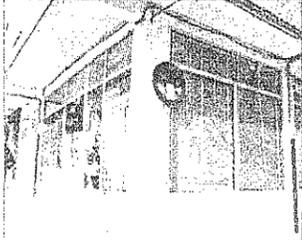

DE INTERÉS

El CEAS ayuda a dejar de fumar con un programa especializado.

TELÉFONOS

Guardia Civil	
Briviesca	947 59 00 34
Oña	947 30 00 13
Pancorbo	947 35 40 02
Centro de Salud	947 59 22 59
Policía Local	947 59 00 10
Taxis	947 59 02 68
Bomberos	947 27 87 00
Ayuntamiento	947 59 04 05
Casa de Cultura	947 59 18 18
Oficina Turismo	
Briviesca	947 59 39 39
Oña	947 30 00 01
Poza de la Sal	947 30 20 24
Frías	947 35 80 11
Diario de Burgos	947 59 39 29
db_briviesca@diariodeburgos.es	
Onda Cero	Dial 100.1

FARMACIAS

A. Villanueva (Briviesca)	
C/ Mayor 9 Tel. 947 59 00 19	
I. Zubiaga (Briviesca)	
Pl/ Santa Casilda, Tel. 947 59 15 44	
C. Martínez Zaldo (Poza)	
Plaza Nueva, 4 Tel. 947 30 20 28	
M.T. Cid (Busto)	
C/ Alta Tel. 947 59 40 03	
A. Remacha (Cubri)	
C/ Posadas Tel. 947 59 50 08	
M. Pérez (Frías)	
C/ Mercado Tel. 947 35 86 43	
T. Abascal (Monasterio)	
C/ A. Puerta Tel. 947 59 43 09	
J.L. Martínez (Oña)	
C/Del Agua Tel. 947 30 00 96	

RECUERDE

Dejar de fumar
El Centro de Acción Social informa a los briviescanos sobre el programa terapéutico gratuito para dejar de fumar que promueve la Asociación Española Contra el Cáncer. Más información, en su sede de la calle Juan de Ayolas.

VIAJES

TRENES*	
Briviesca-Burgos-Valladolid	8,11h-9,07h-14,31h-16,32h-18,47h-20,02h
Briviesca-Palencia	8,11h-9,07h-14,31h-18,47h-20,02h
Briviesca-Madrid-Ávila	8,11h-14,31h-18,47h
Briviesca-Salamanca	16,32h
Briviesca-Miranda	12,56h-13,34h-14,31h-17,57h-20,53h-22,05h
Briviesca-Vitoria	12,56h-13,34h-14,31h-17,57h-22,05h
Briviesca-San Sebastián	12,56h-13,34h-17,57h
Briviesca-Bilbao	13,34h
Briviesca-Pamplona	14,31h-17,56h
Briviesca-Logroño	20,53h

*Consultar días de circulación.

DEPURACIÓN

La Junta invertirá 327.000 euros en ejecutar obras complementarias en la EDAR

DB / BRIVIESCA

El Consejo de Gobierno aprobó en su sesión de ayer una inversión de 327.941 euros para ejecutar obras complementarias en la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de la capital burebana, infraestructura que ha sido ampliada recientemente con fondos del Gobierno regional. La actuación que ahora se propone consistirá en la sustitución y adecuación de los equipos de las antiguas instalaciones que se encuentran en avanzado estado de deterioro o cuyo funcionamiento no sea óptimo.

Además, con el fin de integrar las instalaciones antiguas con las nuevas se acometerán una serie de actuaciones en la urbanización, como son la restitución del cerramiento, mejoras en la iluminación, restitución de bordillos y construcción de una arqueta para el caudalímetro. El objetivo es conseguir un aspecto más armónico entre la urbanización antigua y la de nueva ejecución.

Tras una inversión de 2,6 millones, la capacidad de depuración de la EDAR ha pasado de 3.900 a 5.000 metros cúbicos diarios y cuenta por primera vez con desarenador y desengrasador, lo que ha permitido acabar con los problemas que anteriormente generaba la acumulación de grasas industriales.

FRÍAS

Salen a licitación las obras de adecuación de la ribera del Ebro

DB / FRÍAS

La Confederación Hidrográfica del Ebro ha aprobado la licitación del proyecto de «Adecuación de ribera y margen izquierda del río Ebro en el entorno del Puente Medieval de Frías (Burgos)», con un presupuesto de 199.929 euros y que contará con financiación en un 70% de Fondos FEDER de la Unión Europea. El objetivo de los trabajos es potenciar los valores ambientales del río en el entorno del puente. En concreto se creará una senda verde en la margen izquierda y se mejorará el acceso al cauce. Además se realizará un parque forestal y recreativo y se restaurará la ribera en el recorrido de los dos puentes de la localidad. La actuación se enmarca en el convenio firmado en enero de este año entre el Organismo de Cuenca y la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León.

EMBALSE DEL OCA | AMPLIACIÓN DEL ABASTECIMIENTO



Los diputados provinciales del Partido Popular visitaron ayer el embalse y el sistema de conducción./M.J.F.

Santa María del Invierno y Piedrahita recibirán agua de la Presa de Alba


La conexión de estos dos pueblos a la red se hará «en un plazo muy corto», afirma José María Martínez, vicepresidente de la Diputación

• Vicente Orden indicó que el Ayuntamiento de Briviesca debe reunirse con el resto de los consistorios beneficiarios para constituir un consorcio de gestión de las aguas.

M.J.F. / VILLAFRANCA

Las localidades de Piedrahita de Juarros y Santa María del Invierno recibirán «en un plazo muy corto» agua de la Presa de Alba, situada en Villafranca Montes de Oca. Así lo anunció ayer el vicepresidente segundo de la Diputación, José María Martínez, durante la visita que los diputados provinciales del Partido Popular con el presidente a la cabeza realizaron al embalse.

La actuación consistirá en conectar a ambos pueblos a la red de abastecimiento y solventar así las carencias de suministro que sufren sus vecinos. Actualmente, consumen agua de la presa los habitantes de los municipios de Alcocero de Mola, Araya y Oca, Briviesca, Castil de Peones, Cerradón de Juarros, Prádanos de Bureba, Valle de Oca, Villaescusa La Sombría y Villafranca Montes de Oca con todas sus entidades locales menores. La gestión de toda la infraestructura (embalse, red de distribución y planta potabilizadora) corre a cargo de la Diputación Provincial pero en el futuro pasará a ser misión de un

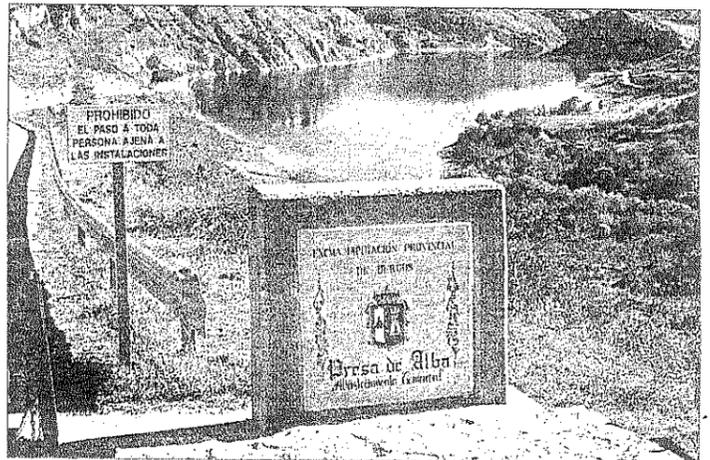

La presa abastece a más de 15.000 habitantes de Bureba y el Valle de Oca./M.J.F.

consorcio o mancomunidad en el que estarán integradas las localidades que reciben el suministro. Vicente Orden, presidente de la Corporación Provincial, indicó que el Ayuntamiento de Briviesca debe reunirse con el resto de los consistorios beneficiarios y añadió que «la Diputación estará durante un tiempo tutelando el mantenimiento de la presa».

José María Martínez manifestó que «estamos valorando cuál es el órgano más eficaz para la gestión, si un consorcio o una mancomunidad» y se mostró partidario de que la institución provincial coordine el sistema puesto que aparte del abastecimiento a los pueblos, cumple otras funciones como son la regulación del cauce del río Oca.

El embalse comenzó a abastecer a los pueblos de La Bureba y el Valle de Oca en el año 2001. Tanto Orden como Martínez valoraron muy positivamente el funcionamiento de la infraestructura y coincidieron en señalar que ha resuelto el problema de agua de numerosas localidades. Hasta ahora, la población estacional máxima beneficiada es de 17.500 personas. La conducción principal mide 25.400 metros y los ramales secundarios, 26.000 metros.

En el año 2000, los servicios jurídicos de la Diputación elaboraron un borrador de los estatutos de la futura mancomunidad de municipios que se encargaría de gestionar las aguas y del mantenimiento de la infraestructura.